

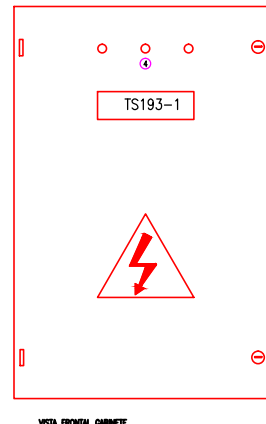
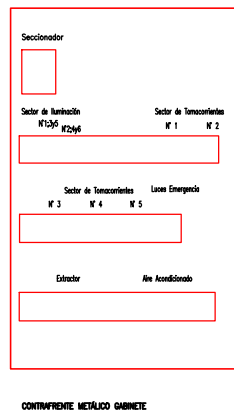

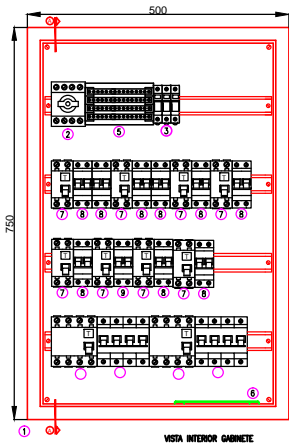
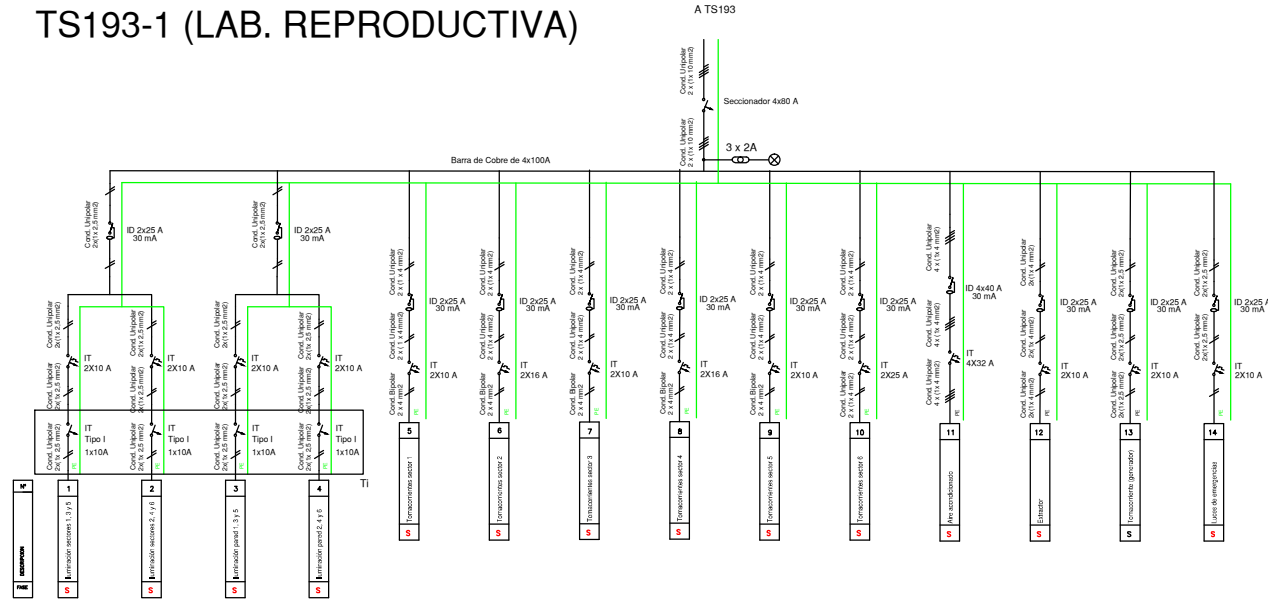




TS193-1 (LAB. REPRODUCTIVA)



Referencia

- ① Tablero Metálico
- ② Seccionador Tetrapolar de 80A
- ③ Porta fusibles para ojos de Buey
- ④ Ojos de Buey
- ⑤ Barra distribuidora de Cobre de 100A
- ⑥ Conexión de puesta a tierra
- ⑦ Interruptor diferencial 30mA Bipolar de 25A
- ⑧ Interruptor termomagnético Bipolar de 10A
- ⑨ Interruptor termomagnético Bipolar de 16A
- ⑩ Interruptor termomagnético Bipolar de 25A
- ⑪ Interruptor termomagnético Tetrapolar de 25A
- ⑫ Interruptor termomagnético Bipolar de 10A
- ⑬ Interruptor Tipo I 1x10A
- ⑭ Tablero PVC



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO



OBRA: Remodelación de la inst. eléctrica en el edificio Sede Centro de la FCFyN

Ubicación:

PLANO:
Planos Topográficos y Unifilares
Escala: Planta: S/E Detalle: S/E

F.C.E.F.y N. - LBT

